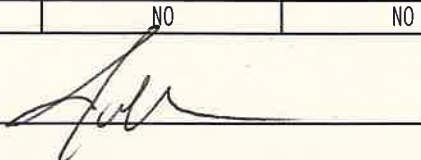



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/24 01	SR	57,28	V	1,08	V	75,49	V	0,01	V	0,48	V	142,70	V	33492	V
2021/09/24 02	SR	28,25	V	0,88	V	90,30	V	0,00	V	0,51	V	142,98	V	33817	V
2021/09/24 03	SR	82,97	V	1,22	V	65,80	V	0,00	V	0,45	V	142,96	V	33288	V
2021/09/24 04	SR	61,25	V	1,17	V	82,45	V	0,01	V	0,46	V	143,27	V	33480	V
2021/09/24 05	SR	71,05	V	1,34	V	80,36	V	0,03	V	0,46	V	143,73	V	33566	V
2021/09/24 06	SR	24,81	V	0,84	V	91,92	V	0,00	V	0,44	V	144,67	V	33620	V
2021/09/24 07	SR	25,01	V	0,98	V	94,22	V	0,00	V	0,44	V	145,13	V	33454	V
2021/09/24 08	SR	36,94	V	0,99	V	83,87	V	0,00	V	0,57	V	144,80	V	33088	V
2021/09/24 09	SR	53,87	V	1,22	V	76,92	V	0,00	V	0,46	V	142,57	V	32717	V
2021/09/24 10	SR	60,57	V	1,05	V	73,72	V	0,00	V	0,46	V	142,19	V	32735	V
2021/09/24 11	SR	49,55	V	0,89	V	72,30	V	0,00	V	0,44	V	142,47	V	32712	V
2021/09/24 12	SR	46,85	V	0,93	V	77,26	V	0,00	V	0,45	V	143,08	V	32833	V
2021/09/24 13	SR	65,00	V	1,06	V	67,92	V	0,00	V	0,41	V	143,58	V	32623	V
2021/09/24 14	SR	50,61	V	0,79	V	74,24	V	0,16	V	0,41	V	144,55	V	32648	V
2021/09/24 15	SR	49,15	V	0,74	V	75,90	V	0,00	V	0,41	V	145,36	V	32671	V
2021/09/24 16	SR	54,63	V	0,79	V	75,91	V	0,00	V	0,51	V	144,82	V	32453	V
2021/09/24 17	SR	31,00	V	0,72	V	88,76	V	0,00	V	0,46	V	143,87	V	32624	V
2021/09/24 18	SR	34,24	V	0,76	V	83,21	V	0,00	V	0,53	V	144,10	V	32459	V
2021/09/24 19	SR	25,91	V	0,91	V	88,17	V	0,00	V	0,43	V	144,65	V	32203	V
2021/09/24 20	SR	84,92	V	1,33	V	71,78	V	0,06	V	0,43	V	144,27	V	32278	V
2021/09/24 21	SR	50,25	V	0,83	V	78,39	V	0,00	V	0,46	V	143,81	V	32707	V
2021/09/24 22	SR	50,53	V	1,06	V	88,30	V	0,04	V	0,66	V	143,60	V	32595	V
2021/09/24 23	SR	97,23	V	1,56	V	90,50	V	0,04	V	0,52	V	144,03	V	32500	V
2021/09/24 24	SR	33,30	V	0,79	V	105,71	V	0,01	V	0,49	V	143,94	V	32660	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-97.2	0.7-1.6	65.8-105.7	0.0-0.2	0.4-0.7	142.2-145.4	32203.0-33816.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	1	81.4	0	0.5	143.8	32884.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/25 01	SR	91,86	V	1,80	V	83,82	V	0,14	V	0,52	V	144,29	V	32686	V
2021/09/25 02	SR	79,15	V	1,11	V	73,96	V	0,02	V	0,54	V	145,14	V	32603	V
2021/09/25 03	SR	58,64	V	1,27	V	85,07	V	0,06	V	0,59	V	145,65	V	32545	V
2021/09/25 04	SR	32,36	V	0,84	V	87,86	V	0,00	V	0,60	V	146,21	V	32548	V
2021/09/25 05	SR	35,18	V	0,82	V	88,42	V	0,00	V	0,55	V	146,39	V	32625	V
2021/09/25 06	SR	48,24	V	0,96	V	79,20	V	0,01	V	0,55	V	146,77	V	32499	V
2021/09/25 07	SR	24,90	V	1,14	V	88,99	V	0,00	V	0,57	V	147,02	V	32807	V
2021/09/25 08	SR	20,43	V	1,17	V	96,37	V	0,00	V	0,51	V	146,97	V	32677	V
2021/09/25 09	SR	73,86	V	1,47	V	65,23	V	0,01	V	0,65	V	146,62	V	32349	V
2021/09/25 10	SR	82,40	V	1,33	V	63,50	V	0,00	V	0,50	V	144,30	V	32328	V
2021/09/25 11	SR	67,08	V	1,09	V	71,10	V	0,00	V	0,48	V	144,10	V	32567	V
2021/09/25 12	SR	47,34	V	0,94	V	81,00	V	0,00	V	0,47	V	144,54	V	32668	V
2021/09/25 13	SR	36,94	V	0,96	V	87,01	V	0,00	V	0,44	V	144,67	V	32917	V
2021/09/25 14	SR	22,19	V	0,88	V	96,77	V	0,00	V	0,43	V	144,89	V	32944	V
2021/09/25 15	SR	36,26	V	0,89	V	81,97	V	0,00	V	0,44	V	145,25	V	32927	V
2021/09/25 16	SR	55,81	V	0,96	V	71,39	V	0,00	V	0,55	V	145,00	V	32755	V
2021/09/25 17	SR	61,81	V	1,00	V	63,09	V	0,00	V	0,44	V	144,15	V	32861	V
2021/09/25 18	SR	75,99	V	1,09	V	57,12	V	0,00	V	0,43	V	144,39	V	32776	V
2021/09/25 19	SR	82,21	V	1,17	V	55,02	V	0,00	V	0,46	V	144,82	V	32661	V
2021/09/25 20	SR	74,11	V	1,17	V	60,11	V	0,00	V	0,44	V	145,25	V	32700	V
2021/09/25 21	SR	49,01	V	1,08	V	67,18	V	0,00	V	0,42	V	145,65	V	32424	V
2021/09/25 22	SR	60,53	V	1,22	V	65,24	V	0,01	V	0,51	V	145,67	V	32135	V
2021/09/25 23	SR	59,97	V	1,09	V	65,20	V	0,00	V	0,36	V	145,12	V	32035	V
2021/09/25 24	SR	55,35	V	1,05	V	72,42	V	0,00	V	0,37	V	145,03	V	32050	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-91.9	0.8-1.8	55.0-96.8	0.0-0.1	0.4-0.7	144.1-147.0	32035.4-32944.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.5	1.1	75.3	0	0.5	145.3	32587
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/26 01	SR	47,22	V	0,94	V	72,81	V	0,00	V	0,37	V	145,32	V	32049	V
2021/09/26 02	SR	36,20	V	0,81	V	82,31	V	0,00	V	0,38	V	145,65	V	32349	V
2021/09/26 03	SR	33,81	V	0,78	V	84,01	V	0,00	V	0,39	V	146,08	V	32590	V
2021/09/26 04	SR	56,46	V	0,83	V	70,21	V	0,00	V	0,41	V	146,55	V	32495	V
2021/09/26 05	SR	85,97	V	1,00	V	58,76	V	0,00	V	0,39	V	147,16	V	32414	V
2021/09/26 06	SR	72,80	V	0,95	V	60,28	V	0,00	V	0,43	V	147,61	V	32449	V
2021/09/26 07	SR	13,81	V	0,83	V	95,19	V	0,00	V	2,48	V	147,10	V	32566	V
2021/09/26 08	SR	20,61	V	0,79	V	87,71	V	0,00	V	1,07	V	142,47	V	32564	V
2021/09/26 09	SR	27,93	V	0,81	V	82,68	V	0,00	V	0,62	V	141,62	V	32850	V
2021/09/26 10	SR	38,36	V	0,83	V	73,31	V	0,00	V	0,56	V	141,77	V	32801	V
2021/09/26 11	SR	51,26	V	0,83	V	66,07	V	0,00	V	0,55	V	142,00	V	32783	V
2021/09/26 12	SR	64,63	V	0,85	V	62,55	V	0,00	V	0,50	V	142,46	V	32706	V
2021/09/26 13	SR	63,03	V	1,01	V	69,56	V	0,02	V	0,51	V	142,91	V	32620	V
2021/09/26 14	SR	71,74	V	0,96	V	63,56	V	0,00	V	0,50	V	143,31	V	32401	V
2021/09/26 15	SR	99,20	V	1,20	V	61,67	V	0,00	V	0,50	V	143,61	V	32175	V
2021/09/26 16	SR	72,26	V	0,98	V	66,97	V	0,00	V	0,49	V	144,30	V	32175	V
2021/09/26 17	SR	37,64	V	0,75	V	75,85	V	0,00	V	0,51	V	144,80	V	32253	V
2021/09/26 18	SR	47,70	V	0,84	V	73,22	V	0,00	V	0,49	V	144,50	V	32456	V
2021/09/26 19	SR	117,89	V	1,40	V	56,50	V	0,01	V	0,45	V	144,93	V	32170	V
2021/09/26 20	SR	37,74	V	0,79	V	79,44	V	0,00	V	0,44	V	145,83	V	32434	V
2021/09/26 21	SR	46,43	V	0,81	V	75,50	V	0,00	V	0,45	V	146,42	V	32483	V
2021/09/26 22	SR	54,03	V	0,88	V	76,21	V	0,00	V	0,43	V	146,61	V	32640	V
2021/09/26 23	SR	50,54	V	0,79	V	70,81	V	0,00	V	0,40	V	146,60	V	32462	V
2021/09/26 24	SR	41,60	V	0,79	V	78,70	V	0,00	V	0,39	V	146,65	V	32707	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-117.9	0.8-1.4	56.5-95.2	0.0-0.0	0.4-2.5	141.6-147.6	32048.8-32850.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.7	0.9	72.7	0	0.6	144.8	32483
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/27 01	SR	57,28	V	0,77	V	70,66	V	0,00	V	0,40	V	146,62	V	32569	V
2021/09/27 02	SR	47,40	V	0,70	V	72,61	V	0,00	V	0,42	V	146,63	V	32685	V
2021/09/27 03	SR	34,73	V	0,74	V	83,92	V	0,00	V	0,41	V	146,66	V	32834	V
2021/09/27 04	SR	101,70	V	1,16	V	57,62	V	0,01	V	0,42	V	146,60	V	32431	V
2021/09/27 05	SR	52,17	V	0,85	V	75,83	V	0,00	V	0,42	V	146,86	V	32684	V
2021/09/27 06	SR	51,26	V	0,78	V	70,61	V	0,00	V	0,42	V	147,03	V	32705	V
2021/09/27 07	SR	36,30	V	0,76	V	78,41	V	0,00	V	0,61	V	147,26	V	32985	V
2021/09/27 08	SR	10,49	V	0,65	V	107,06	V	0,00	V	0,47	V	143,49	V	33332	V
2021/09/27 09	SR	3,69	V	0,71	V	130,11	V	0,00	V	0,48	V	141,27	V	33440	V
2021/09/27 10	SR	3,51	V	0,74	V	121,29	V	0,00	V	2,60	V	141,27	V	32522	V
2021/09/27 11	SR	8,52	V	0,67	V	110,42	V	0,00	V	0,64	V	141,81	V	32749	V
2021/09/27 12	SR	3,47	V	0,68	V	131,35	V	0,00	V	2,07	V	140,85	V	33027	V
2021/09/27 13	SR	32,68	V	0,69	V	74,60	V	0,00	V	0,70	V	139,48	V	33007	V
2021/09/27 14	SR	59,18	V	0,81	V	63,63	V	0,00	V	0,46	V	139,44	V	32656	V
2021/09/27 15	SR	74,22	V	0,98	V	61,98	V	0,00	V	0,40	V	139,48	V	32120	V
2021/09/27 16	SR	63,31	V	0,97	V	61,70	V	0,00	V	0,50	V	140,40	V	32991	V
2021/09/27 17	SR	107,28	V	1,25	V	42,80	V	0,00	V	0,55	V	141,29	V	32755	V
2021/09/27 18	SR	85,48	V	1,02	V	47,35	V	0,00	V	0,57	V	142,24	V	32482	V
2021/09/27 19	SR	55,62	V	0,94	V	58,59	V	0,00	V	0,55	V	142,90	V	32260	V
2021/09/27 20	SR	54,39	V	0,92	V	63,18	V	0,00	V	0,51	V	142,99	V	32358	V
2021/09/27 21	SR	47,46	V	0,83	V	71,63	V	0,00	V	0,46	V	143,17	V	32422	V
2021/09/27 22	SR	81,70	V	1,03	V	59,61	V	0,00	V	0,46	V	143,73	V	32330	V
2021/09/27 23	SR	68,45	V	0,88	V	63,13	V	0,00	V	0,49	V	143,90	V	32452	V
2021/09/27 24	SR	102,73	V	1,23	V	58,15	V	0,02	V	0,52	V	144,43	V	32299	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-107.3	0.7-1.3	42.8-131.3	0.0-0.0	0.4-2.6	139.4-147.3	32120.1-33440.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.9	76.5	0	0.6	143.3	32670.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/28 01	SR	22,74	V	0,61	V	96,91	V	0,00	V	0,51	V	144,64	V	32758	V
2021/09/28 02	SR	14,28	V	0,61	V	107,45	V	0,00	V	0,47	V	144,56	V	32759	V
2021/09/28 03	SR	14,58	V	0,62	V	108,04	V	0,00	V	0,49	V	144,47	V	32684	V
2021/09/28 04	SR	28,28	V	0,67	V	86,82	V	0,00	V	0,49	V	144,81	V	32484	V
2021/09/28 05	SR	35,91	V	0,64	V	84,23	V	0,00	V	0,48	V	145,09	V	32734	V
2021/09/28 06	SR	23,59	V	0,65	V	93,96	V	0,00	V	0,47	V	144,71	V	32914	V
2021/09/28 07	SR	23,66	V	0,70	V	95,24	V	0,00	V	0,49	V	144,69	V	33227	V
2021/09/28 08	SR	27,49	V	0,68	V	83,43	V	0,00	V	0,67	V	144,90	V	32889	V
2021/09/28 09	SR	25,16	V	2,34	V	91,11	V	0,00	V	0,58	V	141,71	V	32570	V
2021/09/28 10	SR	43,54	V	1,85	V	75,31	V	0,00	V	0,54	V	141,28	V	32310	V
2021/09/28 11	SR	21,11	V	1,08	V	93,59	V	0,00	V	0,49	V	141,21	V	32609	V
2021/09/28 12	SR	26,52	V	1,39	V	88,57	V	0,00	V	0,51	V	141,16	V	32566	V
2021/09/28 13	SR	21,99	V	0,84	V	97,43	V	0,00	V	0,51	V	141,26	V	32725	V
2021/09/28 14	SR	44,82	V	0,77	V	80,29	V	0,00	V	0,48	V	141,42	V	32744	V
2021/09/28 15	SR	67,27	V	0,85	V	63,65	V	0,00	V	0,56	V	142,12	V	32370	V
2021/09/28 16	SR	31,55	V	0,70	V	90,83	V	0,00	V	0,50	V	141,82	V	32612	V
2021/09/28 17	SR	69,18	V	1,40	V	83,77	V	0,07	V	0,51	V	142,08	V	32443	V
2021/09/28 18	SR	31,78	V	0,79	V	92,55	V	0,00	V	0,52	V	142,67	V	32485	V
2021/09/28 19	SR	90,47	V	1,56	V	74,89	V	0,03	V	0,53	V	142,95	V	32111	V
2021/09/28 20	SR	22,78	V	0,77	V	100,82	V	0,00	V	0,59	V	142,38	V	32493	V
2021/09/28 21	SR	43,54	V	0,86	V	80,87	V	0,00	V	0,46	V	141,54	V	32464	V
2021/09/28 22	SR	63,68	V	0,91	V	64,88	V	0,00	V	0,45	V	141,78	V	32229	V
2021/09/28 23	SR	54,07	V	0,84	V	63,04	V	0,00	V	0,48	V	141,96	V	32374	V
2021/09/28 24	SR	22,01	V	0,64	V	80,07	V	0,00	V	0,53	V	141,90	V	32523	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-90.5	0.6-2.3	63.0-108.0	0.0-0.1	0.5-0.7	141.2-145.1	32111.0-33227.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	0.9	86.6	0	0.5	142.8	32586.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: