


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/07 01	SR	34,71	V	0,17	V	92,45	V	0,00	V	0,36	V	141,80	V	28030	V
2020/09/07 02	SR	65,94	V	0,70	V	75,02	V	0,00	V	0,36	V	142,08	V	27779	V
2020/09/07 03	SR	102,64	V	1,41	V	65,69	V	0,03	V	0,39	V	142,89	V	27811	V
2020/09/07 04	SR	66,92	V	0,50	V	70,60	V	0,02	V	0,39	V	143,43	V	27995	V
2020/09/07 05	SR	42,62	V	0,01	V	77,14	V	0,00	V	0,44	V	144,64	V	28677	V
2020/09/07 06	SR	53,57	V	0,05	V	77,38	V	0,00	V	0,45	V	145,37	V	27314	V
2020/09/07 07	SR	81,98	V	0,18	V	57,15	V	0,00	V	0,53	V	145,88	V	28896	V
2020/09/07 08	SR	57,93	V	0,02	V	60,21	V	0,00	V	0,43	V	144,07	V	28453	V
2020/09/07 09	SR	26,48	V	0,01	V	86,05	V	0,00	V	0,47	V	143,84	V	29179	V
2020/09/07 10	SR	21,66	V	0,01	V	99,28	V	0,00	V	0,48	V	143,92	V	29482	V
2020/09/07 11	SR	52,90	V	0,39	V	86,83	V	0,00	V	0,40	V	142,84	V	28405	V
2020/09/07 12	SR	75,89	V	0,71	V	68,87	V	0,00	V	0,36	V	140,83	V	27624	V
2020/09/07 13	SR	49,54	V	0,03	V	77,43	V	0,00	V	0,34	V	140,93	V	27689	V
2020/09/07 14	SR	52,01	V	0,47	V	81,67	V	0,00	V	0,35	V	141,36	V	27849	V
2020/09/07 15	SR	39,53	V	0,13	V	85,81	V	0,00	V	0,33	V	141,46	V	28008	V
2020/09/07 16	SR	44,13	V	0,09	V	85,71	V	0,00	V	0,34	V	141,77	V	28210	V
2020/09/07 17	SR	39,55	V	0,01	V	84,27	V	0,00	V	0,38	V	143,16	V	28678	V
2020/09/07 18	SR	45,66	V	0,01	V	76,46	V	0,00	V	0,44	V	144,84	V	26953	V
2020/09/07 19	SR	55,63	V	0,11	V	66,71	V	0,00	V	0,51	V	145,15	V	28182	V
2020/09/07 20	SR	104,18	V	0,82	V	53,23	V	0,01	V	0,45	V	143,89	V	27842	V
2020/09/07 21	SR	106,82	V	1,67	V	63,51	V	0,02	V	0,35	V	143,35	V	27967	V
2020/09/07 22	SR	103,63	V	0,91	V	61,27	V	0,00	V	0,31	V	143,33	V	27789	V
2020/09/07 23	SR	87,78	V	0,84	V	68,23	V	0,00	V	0,35	V	143,43	V	28169	V
2020/09/07 24	SR	95,55	V	0,63	V	69,42	V	0,00	V	0,33	V	143,58	V	27548	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.7-106.8	0.0-1.7	53.2-99.3	0.0-0.0	0.3-0.5	140.8-145.9	26952.6-29481.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.8	0.4	74.6	0	0.4	143.2	28105.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

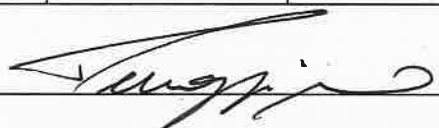

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/08 01	SR	33,56	V	0,03	V	81,97	V	0,00	V	0,35	V	143,57	V	27733	V
2020/09/08 02	SR	49,43	V	0,10	V	71,43	V	0,00	V	0,37	V	144,25	V	27951	V
2020/09/08 03	SR	59,90	V	0,21	V	65,83	V	0,00	V	0,40	V	144,78	V	27798	V
2020/09/08 04	SR	49,03	V	0,03	V	71,84	V	0,00	V	0,38	V	144,49	V	27658	V
2020/09/08 05	SR	60,08	V	0,26	V	66,49	V	0,00	V	0,38	V	144,51	V	27542	V
2020/09/08 06	SR	41,22	V	0,21	V	71,50	V	0,00	V	0,43	V	145,38	V	28138	V
2020/09/08 07	SR	36,86	V	0,04	V	76,44	V	0,00	V	0,43	V	146,03	V	29733	V
2020/09/08 08	SR	34,77	V	0,01	V	74,68	V	0,00	V	0,43	V	146,69	V	29723	V
2020/09/08 09	SR	31,70	V	0,01	V	78,83	V	0,02	V	0,51	V	146,84	V	29731	V
2020/09/08 10	SR	36,89	V	0,01	V	76,56	V	0,10	V	0,45	V	145,13	V	29587	V
2020/09/08 11	SR	29,37	V	0,01	V	92,96	V	0,07	V	0,42	V	144,04	V	29807	V
2020/09/08 12	SR	67,29	V	0,49	V	72,70	V	0,19	V	0,40	V	143,98	V	29476	V
2020/09/08 13	SR	85,95	V	0,17	V	51,09	V	0,12	V	0,44	V	145,08	V	29399	V
2020/09/08 14	SR	68,22	V	0,02	V	55,69	V	0,05	V	0,50	V	146,18	V	29352	V
2020/09/08 15	SR	33,73	V	0,02	V	85,31	V	0,26	V	0,44	V	145,61	V	29620	V
2020/09/08 16	SR	38,90	V	0,11	V	91,05	V	0,32	V	0,42	V	144,85	V	29706	V
2020/09/08 17	SR	43,08	V	0,01	V	71,28	V	0,34	V	0,46	V	144,87	V	29585	V
2020/09/08 18	SR	130,98	V	2,61	V	47,80	V	0,48	V	0,45	V	144,84	V	28587	V
2020/09/08 19	SR	93,41	V	1,70	V	57,74	V	0,48	V	0,31	V	143,95	V	27458	V
2020/09/08 20	SR	68,18	V	1,45	V	72,51	V	0,16	V	0,30	V	143,89	V	27734	V
2020/09/08 21	SR	18,74	V	0,01	V	98,62	V	0,37	V	0,39	V	144,67	V	28862	V
2020/09/08 22	SR	9,12	V	0,01	V	119,39	V	0,57	V	0,40	V	145,74	V	29953	V
2020/09/08 23	SR	12,61	V	0,01	V	111,55	V	0,26	V	0,40	V	146,16	V	29773	V
2020/09/08 24	SR	29,90	V	0,09	V	84,64	V	0,04	V	0,33	V	145,92	V	28709	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-131.0	0.0-2.6	47.8-119.4	0.0-0.6	0.3-0.5	143.6-146.8	27458.0-29952.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	0.3	77	0.2	0.4	145.1	28900.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/09 01	SR	55,87	V	0,54	V	66,72	V	0,22	V	0,28	V	145,22	V	27841	V
2020/09/09 02	SR	61,59	V	0,77	V	66,03	V	0,31	V	0,27	V	145,10	V	27703	V
2020/09/09 03	SR	53,32	V	0,50	V	70,51	V	0,31	V	0,27	V	145,44	V	27923	V
2020/09/09 04	SR	44,72	V	0,25	V	75,29	V	0,22	V	0,30	V	145,75	V	28199	V
2020/09/09 05	SR	25,93	V	0,03	V	87,76	V	0,29	V	0,31	V	146,30	V	28688	V
2020/09/09 06	SR	44,52	V	0,13	V	77,33	V	0,16	V	0,35	V	146,94	V	29034	V
2020/09/09 07	SR	76,56	V	0,49	V	60,96	V	0,01	V	0,32	V	145,82	V	28572	V
2020/09/09 08	SR	30,88	V	0,01	V	82,44	V	0,00	V	0,47	V	145,89	V	28895	V
2020/09/09 09	SR	24,07	V	0,01	V	87,77	V	0,00	V	0,37	V	144,24	V	28751	V
2020/09/09 10	SR	25,63	V	0,01	V	84,96	V	0,00	V	0,42	V	144,02	V	29154	V
2020/09/09 11	SR	36,24	V	0,04	V	78,58	V	0,00	V	0,37	V	144,15	V	28814	V
2020/09/09 12	SR	63,29	V	0,37	V	63,52	V	0,00	V	0,37	V	144,28	V	28481	V
2020/09/09 13	SR	92,16	V	0,53	V	50,54	V	0,01	V	0,75	V	145,08	V	28620	V
2020/09/09 14	SR	30,97	V	0,01	V	77,39	V	0,00	V	0,48	V	145,93	V	28994	V
2020/09/09 15	SR	21,61	V	0,01	V	84,71	V	0,00	V	0,48	V	147,48	V	29611	V
2020/09/09 16	SR	14,35	V	0,01	V	104,43	V	0,00	V	1,68	V	145,93	V	29544	V
2020/09/09 17	SR	15,21	V	0,09	V	99,26	V	0,00	V	0,51	V	143,00	V	29725	V
2020/09/09 18	SR	16,17	V	0,26	V	100,85	V	0,00	V	0,56	V	143,48	V	30014	V
2020/09/09 19	SR	20,01	V	0,20	V	94,73	V	0,00	V	0,41	V	142,85	V	29574	V
2020/09/09 20	SR	14,84	V	0,50	V	106,32	V	0,00	V	0,41	V	141,88	V	29967	V
2020/09/09 21	SR	8,73	V	0,38	V	121,93	V	0,00	V	0,40	V	142,03	V	30286	V
2020/09/09 22	SR	4,32	V	0,33	V	147,53	V	0,00	V	0,41	V	142,28	V	30269	V
2020/09/09 23	SR	27,87	V	1,32	V	133,90	V	0,01	V	0,43	V	143,08	V	29329	V
2020/09/09 24	SR	32,57	V	1,39	V	127,67	V	0,00	V	0,43	V	142,62	V	28635	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-92.2	0.0-1.4	50.5-147.5	0.0-0.3	0.3-1.7	141.9-147.5	27702.9-30286.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.1	0.3	89.6	0.1	0.5	144.5	29025.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/10 01	SR	30,93	V	1,21	V	132,30	V	0,02	V	0,44	V	142,65	V	28770	V
2020/09/10 02	SR	23,72	V	1,37	V	137,06	V	0,01	V	0,42	V	142,77	V	28718	V
2020/09/10 03	SR	51,67	V	2,61	V	125,78	V	0,09	V	0,41	V	142,47	V	28251	V
2020/09/10 04	SR	53,87	V	2,27	V	124,07	V	0,04	V	0,44	V	142,57	V	28457	V
2020/09/10 05	SR	61,16	V	2,79	V	113,79	V	0,20	V	0,41	V	142,99	V	28234	V
2020/09/10 06	SR	14,40	V	0,47	V	129,42	V	0,00	V	0,39	V	142,90	V	28974	V
2020/09/10 07	SR	12,50	V	0,07	V	120,25	V	0,00	V	0,39	V	144,09	V	29843	V
2020/09/10 08	SR	18,65	V	0,01	V	106,31	V	0,00	V	0,39	V	144,17	V	29480	V
2020/09/10 09	SR	37,14	V	0,22	V	96,00	V	0,00	V	0,43	V	143,09	V	28512	V
2020/09/10 10	SR	21,01	V	0,01	V	96,08	V	0,00	V	0,37	V	140,75	V	28814	V
2020/09/10 11	SR	20,78	V	0,02	V	92,68	V	0,00	V	0,37	V	140,88	V	29061	V
2020/09/10 12	SR	22,24	V	0,01	V	88,34	V	0,00	V	0,39	V	141,54	V	29285	V
2020/09/10 13	SR	26,94	V	0,01	V	80,83	V	0,00	V	0,43	V	142,57	V	29835	V
2020/09/10 14	SR	40,81	V	0,01	V	67,97	V	0,00	V	0,35	V	142,97	V	29135	V
2020/09/10 15	SR	53,75	V	0,87	V	68,03	V	0,14	V	0,36	V	142,66	V	28393	V
2020/09/10 16	SR	32,03	V	0,03	V	88,26	V	0,00	V	0,36	V	141,64	V	28734	V
2020/09/10 17	SR	35,55	V	0,01	V	94,65	V	0,00	V	0,69	V	141,82	V	28981	V
2020/09/10 18	SR	25,04	V	0,02	V	109,60	V	0,00	V	0,47	V	142,00	V	29059	V
2020/09/10 19	SR	62,42	V	2,25	V	121,00	V	0,17	V	0,45	V	142,19	V	28555	V
2020/09/10 20	SR	74,98	V	3,75	V	129,29	V	0,51	V	0,50	V	141,92	V	28321	V
2020/09/10 21	SR	75,31	V	2,77	V	119,92	V	0,16	V	0,41	V	140,36	V	28055	V
2020/09/10 22	SR	73,92	V	2,20	V	110,29	V	0,13	V	0,42	V	140,69	V	28605	V
2020/09/10 23	SR	93,75	V	3,20	V	91,00	V	0,10	V	0,36	V	140,68	V	27927	V
2020/09/10 24	SR	36,56	V	0,38	V	96,24	V	0,01	V	0,35	V	140,89	V	28348	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-93.8	0.0-3.7	68.0-137.1	0.0-0.5	0.3-0.7	140.4-144.2	27927.4-29843.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.6	1.1	105.8	0.1	0.4	142.1	28764.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/11 01	SR	18,47	V	0,01	V	98,70	V	0,00	V	0,38	V	141,58	V	29356	V
2020/09/11 02	SR	31,60	V	0,02	V	81,45	V	0,00	V	0,30	V	141,69	V	28369	V
2020/09/11 03	SR	23,68	V	0,01	V	93,75	V	0,00	V	0,30	V	141,58	V	28561	V
2020/09/11 04	SR	21,72	V	0,09	V	98,13	V	0,00	V	0,30	V	142,03	V	28778	V
2020/09/11 05	SR	35,35	V	0,33	V	87,09	V	0,00	V	0,31	V	142,25	V	28430	V
2020/09/11 06	SR	48,36	V	0,74	V	86,79	V	0,09	V	0,34	V	142,54	V	28625	V
2020/09/11 07	SR	55,48	V	1,19	V	89,24	V	0,18	V	0,40	V	143,61	V	29158	V
2020/09/11 08	SR	21,63	V	0,02	V	111,03	V	0,00	V	0,39	V	144,44	V	29260	V
2020/09/11 09	SR	14,74	V	0,01	V	129,03	V	0,00	V	0,39	V	144,66	V	29638	V
2020/09/11 10	SR	18,15	V	0,01	V	130,68	V	0,00	V	0,41	V	143,04	V	28806	V
2020/09/11 11	SR	22,35	V	0,34	V	137,44	V	0,01	V	0,35	V	140,00	V	28988	V
2020/09/11 12	SR	25,05	V	0,05	V	117,07	V	0,00	V	0,30	V	138,10	V	28363	V
2020/09/11 13	SR	41,32	V	0,32	V	110,23	V	0,00	V	0,29	V	137,26	V	28009	V
2020/09/11 14	SR	97,80	V	2,55	V	92,34	V	0,09	V	0,34	V	137,69	V	28045	V
2020/09/11 15	SR	61,41	V	1,47	V	91,69	V	0,06	V	0,40	V	140,16	V	28895	V
2020/09/11 16	SR	38,49	V	0,16	V	90,90	V	0,00	V	0,37	V	141,62	V	28768	V
2020/09/11 17	SR	37,34	V	0,35	V	98,96	V	0,00	V	0,36	V	142,02	V	29152	V
2020/09/11 18	SR	82,71	V	1,36	V	76,53	V	0,06	V	0,39	V	143,39	V	28817	V
2020/09/11 19	SR	114,89	V	2,43	V	61,69	V	0,08	V	0,29	V	142,77	V	27959	V
2020/09/11 20	SR	119,36	V	3,40	V	62,47	V	0,20	V	0,29	V	142,41	V	27975	V
2020/09/11 21	SR	68,58	V	0,54	V	70,15	V	0,00	V	0,35	V	142,58	V	28538	V
2020/09/11 22	SR	69,23	V	0,89	V	71,71	V	0,01	V	0,33	V	142,56	V	28834	V
2020/09/11 23	SR	125,59	V	4,10	V	77,85	V	0,24	V	0,38	V	143,19	V	28878	V
2020/09/11 24	SR	105,15	V	3,21	V	78,50	V	0,06	V	0,39	V	143,86	V	28956	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-125.6	0.0-4.1	61.7-137.4	0.0-0.2	0.3-0.4	137.3-144.7	27959.0-29638.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	1	93.5	0	0.3	141.9	28715
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/12 01	SR	82,81	V	1,54	V	78,65	V	0,05	V	0,39	V	144,04	V	28997	V
2020/09/12 02	SR	41,61	V	0,02	V	89,46	V	0,00	V	0,41	V	145,23	V	29731	V
2020/09/12 03	SR	36,88	V	0,04	V	82,65	V	0,00	V	0,41	V	145,50	V	28075	V
2020/09/12 04	SR	37,32	V	0,04	V	82,65	V	0,00	V	0,37	V	144,78	V	28774	V
2020/09/12 05	SR	27,84	V	0,02	V	87,29	V	0,00	V	0,37	V	144,70	V	28961	V
2020/09/12 06	SR	24,06	V	0,01	V	93,56	V	0,00	V	0,36	V	144,44	V	28808	V
2020/09/12 07	SR	20,69	V	0,01	V	97,92	V	0,00	V	0,47	V	144,58	V	29754	V
2020/09/12 08	SR	28,12	V	0,01	V	85,29	V	0,00	V	0,37	V	142,89	V	28811	V
2020/09/12 09	SR	45,92	V	0,01	V	71,54	V	0,00	V	0,35	V	142,17	V	28600	V
2020/09/12 10	SR	49,12	V	0,26	V	75,29	V	0,02	V	0,36	V	142,48	V	28794	V
2020/09/12 11	SR	42,73	V	0,01	V	71,28	V	0,05	V	0,38	V	143,20	V	28782	V
2020/09/12 12	SR	54,39	V	0,02	V	59,77	V	0,03	V	0,37	V	143,72	V	28485	V
2020/09/12 13	SR	105,72	V	0,69	V	46,55	V	0,00	V	0,35	V	144,00	V	28045	V
2020/09/12 14	SR	40,27	V	0,01	V	74,18	V	0,00	V	0,38	V	144,42	V	28798	V
2020/09/12 15	SR	32,23	V	0,01	V	76,81	V	0,00	V	0,37	V	144,88	V	29031	V
2020/09/12 16	SR	30,07	V	0,24	V	89,33	V	0,01	V	0,47	V	144,46	V	29491	V
2020/09/12 17	SR	66,90	V	0,12	V	61,66	V	0,00	V	0,32	V	142,08	V	28317	V
2020/09/12 18	SR	47,08	V	0,11	V	74,55	V	0,01	V	0,34	V	141,69	V	28714	V
2020/09/12 19	SR	28,65	V	0,01	V	88,95	V	0,00	V	0,37	V	142,56	V	29377	V
2020/09/12 20	SR	27,30	V	0,01	V	86,67	V	0,00	V	0,37	V	143,00	V	29265	V
2020/09/12 21	SR	25,38	V	0,01	V	87,88	V	0,04	V	0,36	V	142,70	V	29105	V
2020/09/12 22	SR	29,18	V	0,01	V	82,74	V	0,05	V	0,37	V	143,25	V	29010	V
2020/09/12 23	SR	37,38	V	0,01	V	73,64	V	0,07	V	0,38	V	143,64	V	28792	V
2020/09/12 24	SR	60,04	V	0,15	V	63,34	V	0,01	V	0,39	V	143,89	V	28646	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-105.7	0.0-1.5	46.5-97.9	0.0-0.1	0.3-0.5	141.7-145.5	28045.2-29754.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.6	0.1	78.4	0	0.4	143.7	28881.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/13 01	SR	31,17	V	0,02	V	80,07	V	0,00	V	0,36	V	143,43	V	28361	V
2020/09/13 02	SR	25,17	V	0,01	V	94,81	V	0,00	V	0,39	V	143,89	V	28882	V
2020/09/13 03	SR	21,31	V	0,01	V	95,89	V	0,01	V	0,41	V	144,65	V	29152	V
2020/09/13 04	SR	42,88	V	0,04	V	78,82	V	0,01	V	0,44	V	145,45	V	29246	V
2020/09/13 05	SR	30,95	V	0,01	V	78,29	V	0,05	V	0,44	V	145,76	V	29335	V
2020/09/13 06	SR	26,45	V	0,01	V	88,55	V	0,01	V	1,14	V	146,88	V	29359	V
2020/09/13 07	SR	28,13	V	0,01	V	81,03	V	0,00	V	1,65	V	143,54	V	28440	V
2020/09/13 08	SR	90,64	V	1,52	V	65,81	V	0,03	V	0,34	V	138,57	V	27623	V
2020/09/13 09	SR	85,05	V	0,94	V	64,53	V	0,01	V	0,35	V	138,00	V	27551	V
2020/09/13 10	SR	58,99	V	0,70	V	87,11	V	0,01	V	0,44	V	138,50	V	28298	V
2020/09/13 11	SR	63,11	V	0,54	V	79,63	V	0,01	V	0,40	V	138,87	V	28339	V
2020/09/13 12	SR	37,27	V	0,21	V	88,00	V	0,00	V	0,40	V	139,36	V	28510	V
2020/09/13 13	SR	50,17	V	0,12	V	80,87	V	0,00	V	0,40	V	140,21	V	28731	V
2020/09/13 14	SR	49,77	V	0,50	V	96,82	V	0,00	V	0,48	V	140,50	V	28862	V
2020/09/13 15	SR	36,93	V	0,09	V	92,08	V	0,00	V	0,38	V	140,28	V	28697	V
2020/09/13 16	SR	41,41	V	0,15	V	84,43	V	0,00	V	0,37	V	140,32	V	28567	V
2020/09/13 17	SR	61,79	V	0,42	V	71,21	V	0,00	V	0,35	V	140,47	V	28322	V
2020/09/13 18	SR	21,32	V	0,01	V	94,96	V	0,00	V	0,42	V	140,66	V	29157	V
2020/09/13 19	SR	19,16	V	0,01	V	98,43	V	0,00	V	0,49	V	141,86	V	30124	V
2020/09/13 20	SR	10,08	V	0,01	V	124,87	V	0,00	V	0,47	V	142,38	V	30636	V
2020/09/13 21	SR	16,65	V	0,01	V	103,91	V	0,00	V	0,43	V	142,52	V	30273	V
2020/09/13 22	SR	30,09	V	0,56	V	95,79	V	0,01	V	0,36	V	140,84	V	29339	V
2020/09/13 23	SR	20,16	V	0,01	V	100,55	V	0,00	V	0,34	V	139,78	V	28916	V
2020/09/13 24	SR	35,20	V	0,03	V	90,50	V	0,00	V	0,34	V	139,50	V	28638	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-90.6	0.0-1.5	64.5-124.9	0.0-0.1	0.3-1.6	138.0-146.9	27551.3-30635.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.9	0.2	88.2	0	0.5	141.5	28889.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: