

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/09 01	SR	36,90	V	1,15	V	86,52	V	0,00	V	0,50	V	142,22	V	33615	V
2021/09/09 02	SR	38,38	V	1,19	V	83,60	V	0,00	V	0,53	V	142,57	V	33571	V
2021/09/09 03	SR	40,48	V	1,14	V	78,36	V	0,00	V	0,51	V	142,13	V	32902	V
2021/09/09 04	SR	33,52	V	0,97	V	75,09	V	0,00	V	0,51	V	141,68	V	32885	V
2021/09/09 05	SR	24,27	V	0,98	V	81,92	V	0,00	V	0,51	V	142,25	V	33189	V
2021/09/09 06	SR	33,86	V	1,08	V	74,79	V	0,00	V	0,49	V	142,71	V	32871	V
2021/09/09 07	SR	42,60	V	1,26	V	72,55	V	0,00	V	0,57	V	143,01	V	32784	V
2021/09/09 08	SR	46,04	V	1,35	V	72,64	V	0,00	V	0,46	V	141,92	V	32347	V
2021/09/09 09	SR	59,18	V	1,61	V	70,77	V	0,01	V	0,49	V	141,27	V	33142	V
2021/09/09 10	SR	50,62	V	1,34	V	69,95	V	0,00	V	0,52	V	141,56	V	33157	V
2021/09/09 11	SR	64,66	V	1,40	V	70,93	V	0,00	V	0,50	V	141,38	V	33134	V
2021/09/09 12	SR	50,75	V	1,37	V	77,10	V	0,00	V	0,49	V	141,97	V	33248	V
2021/09/09 13	SR	58,35	V	1,44	V	79,64	V	0,01	V	0,51	V	142,37	V	33385	V
2021/09/09 14	SR	22,95	V	0,98	V	95,30	V	0,00	V	0,52	V	142,45	V	33642	V
2021/09/09 15	SR	36,66	V	1,48	V	91,91	V	0,00	V	0,52	V	142,86	V	33360	V
2021/09/09 16	SR	33,41	V	1,44	V	91,42	V	0,00	V	0,50	V	143,31	V	33405	V
2021/09/09 17	SR	22,98	V	1,21	V	95,46	V	0,00	V	0,51	V	143,48	V	33546	V
2021/09/09 18	SR	107,78	V	2,39	V	63,56	V	0,00	V	0,46	V	144,06	V	32903	V
2021/09/09 19	SR	42,41	V	1,53	V	88,43	V	0,00	V	0,48	V	144,79	V	33449	V
2021/09/09 20	SR	56,25	V	1,50	V	74,75	V	0,00	V	0,49	V	145,11	V	33209	V
2021/09/09 21	SR	21,22	V	1,09	V	87,49	V	0,00	V	0,54	V	145,10	V	33206	V
2021/09/09 22	SR	54,96	V	1,34	V	64,40	V	0,00	V	0,56	V	145,34	V	32997	V
2021/09/09 23	SR	40,78	V	1,19	V	72,40	V	0,00	V	0,57	V	145,51	V	33028	V
2021/09/09 24	SR	57,83	V	1,44	V	64,75	V	0,00	V	0,54	V	145,92	V	32853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.2-107.8	1.0-2.4	63.6-95.5	0.0-0.0	0.5-0.6	141.3-145.9	32347.4-33642.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.9	1.3	78.5	0	0.5	143.1	33159.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

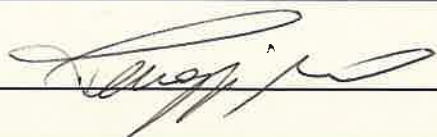
CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/10 01	SR	102,49	V	2,09	V	49,67	V	0,00	V	0,54	V	146,52	V	32623	V
2021/09/10 02	SR	22,48	V	1,01	V	88,56	V	0,00	V	0,56	V	146,50	V	33260	V
2021/09/10 03	SR	9,06	V	0,91	V	107,47	V	0,00	V	0,54	V	146,00	V	33844	V
2021/09/10 04	SR	10,17	V	0,92	V	108,34	V	0,00	V	0,55	V	146,09	V	33653	V
2021/09/10 05	SR	28,98	V	1,02	V	76,99	V	0,00	V	0,54	V	146,49	V	33277	V
2021/09/10 06	SR	20,58	V	0,99	V	85,87	V	0,00	V	0,53	V	146,90	V	33144	V
2021/09/10 07	SR	12,57	V	1,02	V	96,45	V	0,00	V	0,54	V	147,02	V	33347	V
2021/09/10 08	SR	19,13	V	1,04	V	93,01	V	0,00	V	0,65	V	146,89	V	33176	V
2021/09/10 09	SR	20,17	V	1,05	V	92,34	V	0,00	V	0,51	V	143,94	V	33380	V
2021/09/10 10	SR	12,22	V	1,16	V	104,56	V	0,00	V	0,55	V	142,86	V	33652	V
2021/09/10 11	SR	10,38	V	1,22	V	108,88	V	0,00	V	0,48	V	142,54	V	33710	V
2021/09/10 12	SR	8,64	V	1,07	V	112,62	V	0,00	V	0,50	V	142,61	V	33854	V
2021/09/10 13	SR	20,08	V	1,07	V	94,50	V	0,00	V	0,51	V	142,91	V	33471	V
2021/09/10 14	SR	31,22	V	1,05	V	82,24	V	0,00	V	1,28	V	143,07	V	32687	V
2021/09/10 15	SR	26,24	V	0,98	V	88,41	V	0,00	V	0,49	V	143,79	V	33384	V
2021/09/10 16	SR	21,94	V	1,32	V	92,71	V	0,00	V	0,49	V	144,35	V	33526	V
2021/09/10 17	SR	16,59	V	1,08	V	97,34	V	0,00	V	0,52	V	144,80	V	33565	V
2021/09/10 18	SR	45,80	V	1,20	V	76,69	V	0,00	V	0,46	V	144,98	V	33053	V
2021/09/10 19	SR	44,77	V	1,46	V	87,48	V	0,02	V	0,43	V	144,41	V	32714	V
2021/09/10 20	SR	1,92	V	1,00	V	140,38	V	0,00	V	0,60	V	145,14	V	33597	V
2021/09/10 21	SR	10,34	V	1,04	V	125,70	V	0,00	V	0,65	V	145,14	V	33291	V
2021/09/10 22	SR	8,80	V	1,12	V	136,43	V	0,02	V	0,62	V	144,87	V	33315	V
2021/09/10 23	SR	2,08	V	0,91	V	147,19	V	0,00	V	0,55	V	143,37	V	32819	V
2021/09/10 24	SR	4,00	V	0,96	V	148,48	V	0,00	V	0,53	V	142,70	V	32692	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-102.5	0.9-2.1	49.7-148.5	0.0-0.0	0.4-1.3	142.5-147.0	32623.2-33854.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.3	1.1	101.8	0	0.6	144.7	33293.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/11 01	SR	4,72	V	0,93	V	136,52	V	0,00	V	0,46	V	142,96	V	32890	V
2021/09/11 02	SR	12,23	V	0,94	V	107,45	V	0,00	V	0,40	V	143,43	V	32878	V
2021/09/11 03	SR	29,81	V	1,03	V	86,56	V	0,00	V	0,36	V	143,88	V	32334	V
2021/09/11 04	SR	63,86	V	1,32	V	70,65	V	0,00	V	0,32	V	143,66	V	32026	V
2021/09/11 05	SR	21,61	V	1,13	V	92,35	V	0,00	V	0,37	V	143,97	V	32752	V
2021/09/11 06	SR	5,90	V	1,11	V	112,16	V	0,00	V	0,38	V	144,73	V	33365	V
2021/09/11 07	SR	4,71	V	1,14	V	115,21	V	0,00	V	0,55	V	145,15	V	33557	V
2021/09/11 08	SR	10,99	V	1,18	V	102,83	V	0,00	V	0,34	V	141,21	V	32670	V
2021/09/11 09	SR	16,41	V	0,99	V	95,15	V	0,00	V	0,34	V	139,65	V	32629	V
2021/09/11 10	SR	22,49	V	0,88	V	89,12	V	0,00	V	0,33	V	139,89	V	32468	V
2021/09/11 11	SR	17,03	V	0,84	V	96,90	V	0,00	V	0,36	V	140,09	V	32433	V
2021/09/11 12	SR	7,66	V	0,78	V	106,28	V	0,00	V	0,35	V	140,57	V	32664	V
2021/09/11 13	SR	23,03	V	0,93	V	95,95	V	0,00	V	0,35	V	141,20	V	32597	V
2021/09/11 14	SR	54,73	V	1,35	V	76,52	V	0,02	V	0,42	V	141,16	V	32082	V
2021/09/11 15	SR	57,42	V	1,17	V	66,21	V	0,00	V	0,39	V	142,27	V	32928	V
2021/09/11 16	SR	124,71	V	1,77	V	45,45	V	0,00	V	0,37	V	143,48	V	32666	V
2021/09/11 17	SR	114,75	V	1,87	V	49,31	V	0,00	V	1,88	V	143,54	V	32542	V
2021/09/11 18	SR	94,62	V	1,76	V	60,41	V	0,00	V	0,53	V	140,47	V	32894	V
2021/09/11 19	SR	24,96	V	1,02	V	89,51	V	0,00	V	0,44	V	141,27	V	33170	V
2021/09/11 20	SR	56,70	V	1,28	V	71,21	V	0,00	V	0,40	V	142,29	V	32815	V
2021/09/11 21	SR	56,79	V	1,19	V	71,27	V	0,00	V	0,39	V	142,71	V	32636	V
2021/09/11 22	SR	26,93	V	0,98	V	85,77	V	0,00	V	0,38	V	142,92	V	33020	V
2021/09/11 23	SR	9,38	V	0,85	V	104,57	V	0,00	V	0,42	V	142,72	V	33317	V
2021/09/11 24	SR	5,42	V	0,83	V	114,62	V	0,00	V	0,41	V	141,81	V	33112	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-124.7	0.8-1.9	45.4-136.5	0.0-0.0	0.3-1.9	139.7-145.2	32026.3-33557.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.1	1.1	89.3	0	0.5	142.3	32768.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/12 01	SR	3,64	V	0,81	V	124,30	V	0,00	V	0,43	V	141,57	V	33458	V
2021/09/12 02	SR	3,10	V	0,78	V	127,62	V	0,00	V	0,42	V	141,09	V	33351	V
2021/09/12 03	SR	5,39	V	0,75	V	117,33	V	0,00	V	0,41	V	140,26	V	33014	V
2021/09/12 04	SR	5,79	V	0,77	V	114,53	V	0,00	V	0,42	V	140,00	V	32962	V
2021/09/12 05	SR	7,49	V	0,80	V	108,97	V	0,00	V	0,39	V	139,66	V	32654	V
2021/09/12 06	SR	9,92	V	0,81	V	105,33	V	0,00	V	0,44	V	139,99	V	32913	V
2021/09/12 07	SR	12,27	V	0,88	V	104,95	V	0,00	V	0,48	V	139,49	V	32380	V
2021/09/12 08	SR	15,08	V	0,91	V	102,27	V	0,00	V	0,37	V	136,56	V	31865	V
2021/09/12 09	SR	16,33	V	0,97	V	94,18	V	0,00	V	0,40	V	136,50	V	31965	V
2021/09/12 10	SR	27,61	V	0,95	V	83,82	V	0,00	V	0,46	V	136,47	V	31749	V
2021/09/12 11	SR	69,98	V	1,25	V	54,99	V	0,00	V	0,37	V	136,25	V	31507	V
2021/09/12 12	SR	126,79	V	1,83	V	38,55	V	0,00	V	0,39	V	136,66	V	31608	V
2021/09/12 13	SR	109,77	V	1,76	V	49,11	V	0,01	V	0,41	V	137,95	V	32087	V
2021/09/12 14	SR	64,35	V	1,28	V	58,91	V	0,00	V	0,52	V	139,49	V	32636	V
2021/09/12 15	SR	46,94	V	1,08	V	71,99	V	0,00	V	0,40	V	140,54	V	32323	V
2021/09/12 16	SR	21,92	V	0,94	V	88,66	V	0,00	V	0,38	V	141,60	V	32700	V
2021/09/12 17	SR	29,21	V	1,03	V	85,27	V	0,00	V	0,45	V	142,09	V	32557	V
2021/09/12 18	SR	62,14	V	1,37	V	67,46	V	0,00	V	0,36	V	141,63	V	32117	V
2021/09/12 19	SR	113,77	V	2,71	V	58,82	V	0,05	V	0,33	V	141,45	V	31758	V
2021/09/12 20	SR	77,19	V	1,84	V	70,63	V	0,03	V	0,41	V	141,72	V	32272	V
2021/09/12 21	SR	32,53	V	1,14	V	81,66	V	0,00	V	0,41	V	141,87	V	33119	V
2021/09/12 22	SR	89,52	V	1,65	V	53,37	V	0,01	V	0,35	V	140,88	V	32448	V
2021/09/12 23	SR	93,82	V	1,76	V	51,54	V	0,02	V	0,37	V	140,23	V	32535	V
2021/09/12 24	SR	53,33	V	1,20	V	65,38	V	0,00	V	0,40	V	140,89	V	33256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-126.8	0.8-2.7	38.5-127.6	0.0-0.1	0.3-0.5	136.2-142.1	31507.2-33458.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.7	1.2	82.5	0	0.4	139.8	32468.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/13 01	SR	98,86	V	1,84	V	54,61	V	0,00	V	0,40	V	141,66	V	33102	V
2021/09/13 02	SR	76,23	V	1,74	V	65,07	V	0,00	V	0,41	V	142,10	V	33407	V
2021/09/13 03	SR	62,91	V	1,64	V	70,62	V	0,00	V	0,44	V	142,77	V	33520	V
2021/09/13 04	SR	55,14	V	1,55	V	71,55	V	0,00	V	0,43	V	143,32	V	33471	V
2021/09/13 05	SR	11,94	V	1,03	V	97,88	V	0,00	V	0,44	V	143,76	V	33557	V
2021/09/13 06	SR	1,99	V	1,00	V	128,08	V	0,00	V	0,45	V	143,58	V	33951	V
2021/09/13 07	SR	3,19	V	0,97	V	122,35	V	0,00	V	0,45	V	143,73	V	33931	V
2021/09/13 08	SR	2,57	V	1,06	V	124,34	V	0,00	V	0,48	V	143,97	V	33823	V
2021/09/13 09	SR	8,81	V	1,09	V	115,50	V	0,00	V	0,49	V	144,09	V	33485	V
2021/09/13 10	SR	26,36	V	1,00	V	84,80	V	0,00	V	0,44	V	144,18	V	32795	V
2021/09/13 11	SR	21,03	V	0,92	V	88,73	V	0,00	V	0,41	V	143,72	V	32525	V
2021/09/13 12	SR	20,33	V	0,97	V	89,74	V	0,00	V	0,44	V	144,13	V	32793	V
2021/09/13 13	SR	56,21	V	1,27	V	66,24	V	0,01	V	0,45	V	144,70	V	32759	V
2021/09/13 14	SR	42,84	V	1,14	V	75,03	V	0,00	V	2,32	V	144,19	V	32350	V
2021/09/13 15	SR	69,07	V	2,23	V	68,24	V	0,13	V	0,58	V	139,35	V	31137	V
2021/09/13 16	SR	33,49	V	1,21	V	75,52	V	0,00	V	0,45	V	137,76	V	31631	V
2021/09/13 17	SR	28,32	V	1,03	V	77,82	V	0,00	V	0,47	V	137,99	V	32091	V
2021/09/13 18	SR	47,12	V	1,25	V	65,12	V	0,00	V	0,52	V	139,34	V	32656	V
2021/09/13 19	SR	79,62	V	1,86	V	52,77	V	0,05	V	0,58	V	140,28	V	32458	V
2021/09/13 20	SR	149,78	V	3,22	V	42,85	V	0,10	V	0,47	V	139,20	V	32187	V
2021/09/13 21	SR	48,52	V	1,27	V	67,58	V	0,00	V	0,54	V	139,07	V	33287	V
2021/09/13 22	SR	26,30	V	1,03	V	77,08	V	0,00	V	0,60	V	139,84	V	33783	V
2021/09/13 23	SR	19,67	V	0,92	V	84,59	V	0,00	V	0,57	V	140,18	V	33639	V
2021/09/13 24	SR	29,77	V	0,97	V	78,00	V	0,00	V	0,56	V	140,53	V	33472	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-149.8	0.9-3.2	42.9-128.1	0.0-0.1	0.4-2.3	137.8-144.7	31137.4-33950.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.5	1.3	81	0	0.6	141.8	32992
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/14 01	SR	74,76	V	1,84	V	61,06	V	0,00	V	0,57	V	141,17	V	33090	V
2021/09/14 02	SR	75,89	V	1,87	V	60,19	V	0,00	V	0,57	V	141,92	V	33007	V
2021/09/14 03	SR	96,24	V	2,48	V	58,49	V	0,00	V	0,55	V	142,54	V	32958	V
2021/09/14 04	SR	62,61	V	1,65	V	70,60	V	0,00	V	0,54	V	142,97	V	33177	V
2021/09/14 05	SR	28,73	V	1,00	V	85,11	V	0,00	V	0,51	V	142,88	V	33376	V
2021/09/14 06	SR	28,93	V	0,99	V	83,32	V	0,00	V	0,53	V	143,03	V	33340	V
2021/09/14 07	SR	34,25	V	1,12	V	75,78	V	0,00	V	0,50	V	143,39	V	33436	V
2021/09/14 08	SR	67,51	V	1,72	V	62,62	V	0,00	V	0,51	V	144,05	V	33115	V
2021/09/14 09	SR	87,47	V	1,91	V	53,80	V	0,00	V	0,52	V	144,48	V	32853	V
2021/09/14 10	SR	64,20	V	1,43	V	61,49	V	0,00	V	0,51	V	144,86	V	33095	V
2021/09/14 11	SR	95,58	V	1,90	V	52,16	V	0,00	V	0,53	V	145,14	V	32993	V
2021/09/14 12	SR	104,59	V	2,36	V	56,81	V	0,02	V	0,53	V	145,56	V	32930	V
2021/09/14 13	SR	84,52	V	1,77	V	62,80	V	0,00	V	0,50	V	146,01	V	33029	V
2021/09/14 14	SR	52,51	V	1,21	V	69,98	V	0,00	V	0,58	V	146,20	V	32630	V
2021/09/14 15	SR	71,09	V	1,61	V	57,47	V	0,00	V	0,54	V	144,14	V	32363	V
2021/09/14 16	SR	58,84	V	1,83	V	59,97	V	0,00	V	0,48	V	143,61	V	32640	V
2021/09/14 17	SR	55,24	V	1,73	V	58,99	V	0,00	V	0,52	V	143,92	V	32520	V
2021/09/14 18	SR	75,63	V	1,57	V	45,78	V	0,00	V	0,57	V	144,52	V	32441	V
2021/09/14 19	SR	81,61	V	1,59	V	42,85	V	0,00	V	0,56	V	144,68	V	32712	V
2021/09/14 20	SR	65,76	V	1,64	V	49,33	V	0,00	V	0,54	V	145,02	V	32394	V
2021/09/14 21	SR	49,45	V	1,55	V	59,73	V	0,00	V	0,65	V	145,53	V	32329	V
2021/09/14 22	SR	17,15	V	1,02	V	77,10	V	0,00	V	0,59	V	144,70	V	32762	V
2021/09/14 23	SR	3,72	V	0,98	V	110,42	V	0,00	V	0,52	V	143,98	V	33781	V
2021/09/14 24	SR	6,02	V	0,94	V	108,46	V	0,00	V	0,45	V	143,33	V	33341	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-104.6	0.9-2.5	42.8-110.4	0.0-0.0	0.4-0.6	141.2-146.2	32328.9-33781.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.1	1.6	66	0	0.5	144.1	32929.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/15 01	SR	34,61	V	1,09	V	76,57	V	0,00	V	0,37	V	142,52	V	32221	V
2021/09/15 02	SR	37,80	V	1,06	V	74,22	V	0,00	V	0,37	V	142,59	V	32197	V
2021/09/15 03	SR	22,32	V	0,92	V	81,33	V	0,00	V	0,36	V	142,74	V	32094	V
2021/09/15 04	SR	20,85	V	0,94	V	83,02	V	0,00	V	0,38	V	143,21	V	32389	V
2021/09/15 05	SR	19,29	V	0,95	V	84,00	V	0,00	V	0,37	V	143,74	V	32269	V
2021/09/15 06	SR	80,18	V	1,90	V	66,27	V	0,02	V	1,32	V	143,32	V	31759	V
2021/09/15 07	SR	11,66	V	0,99	V	98,70	V	0,00	V	0,48	V	142,22	V	32888	V
2021/09/15 08	SR	14,59	V	0,97	V	90,58	V	0,00	V	0,53	V	143,41	V	33110	V
2021/09/15 09	SR	11,79	V	1,03	V	98,70	V	0,00	V	0,51	V	143,92	V	33409	V
2021/09/15 10	SR	12,20	V	1,06	V	99,80	V	0,00	V	0,51	V	144,16	V	33531	V
2021/09/15 11	SR	11,71	V	1,02	V	103,09	V	0,00	V	0,67	V	144,07	V	33424	V
2021/09/15 12	SR	23,07	V	0,95	V	82,07	V	0,00	V	0,56	V	142,00	V	33193	V
2021/09/15 13	SR	35,41	V	1,12	V	74,65	V	0,02	V	0,56	V	141,42	V	33092	V
2021/09/15 14	SR	40,51	V	1,03	V	66,92	V	0,00	V	0,57	V	141,85	V	32863	V
2021/09/15 15	SR	60,42	V	1,30	V	57,41	V	0,00	V	0,48	V	142,53	V	32401	V
2021/09/15 16	SR	52,44	V	1,25	V	69,42	V	0,00	V	0,43	V	142,26	V	32053	V
2021/09/15 17	SR	127,51	V	2,92	V	56,95	V	0,14	V	0,53	V	143,05	V	32093	V
2021/09/15 18	SR	81,98	V	1,50	V	71,58	V	0,00	V	0,44	V	142,83	V	32467	V
2021/09/15 19	SR	110,17	V	2,05	V	62,89	V	0,01	V	0,41	V	143,21	V	32238	V
2021/09/15 20	SR	69,06	V	1,49	V	73,94	V	0,00	V	0,40	V	143,36	V	32285	V
2021/09/15 21	SR	41,89	V	1,30	V	81,70	V	0,00	V	0,43	V	143,34	V	32488	V
2021/09/15 22	SR	42,89	V	1,19	V	80,90	V	0,00	V	0,44	V	143,29	V	32450	V
2021/09/15 23	SR	48,61	V	1,16	V	77,50	V	0,00	V	0,47	V	143,64	V	32584	V
2021/09/15 24	SR	29,82	V	1,11	V	85,87	V	0,00	V	0,48	V	143,77	V	32704	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-127.5	0.9-2.9	56.9-103.1	0.0-0.1	0.4-1.3	141.4-144.2	31758.6-33530.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	1.3	79.1	0	0.5	143	32591.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

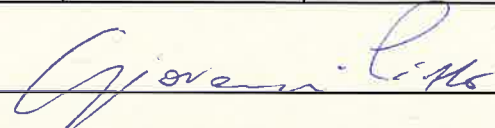
RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/16 01	SR	29,21	V	1,08	V	83,61	V	0,00	V	0,49	V	144,01	V	32773	V
2021/09/16 02	SR	29,93	V	1,11	V	81,17	V	0,00	V	0,50	V	144,17	V	32946	V
2021/09/16 03	SR	25,74	V	1,10	V	86,97	V	0,00	V	0,46	V	144,35	V	33013	V
2021/09/16 04	SR	39,31	V	1,15	V	81,37	V	0,00	V	0,43	V	144,58	V	32746	V
2021/09/16 05	SR	66,62	V	1,47	V	70,26	V	0,00	V	0,42	V	145,13	V	32481	V
2021/09/16 06	SR	53,71	V	1,44	V	73,02	V	0,00	V	2,30	V	145,62	V	32064	V
2021/09/16 07	SR	153,03	V	3,43	V	56,25	V	0,10	V	0,58	V	141,07	V	31312	V
2021/09/16 08	SR	18,14	V	1,18	V	97,44	V	0,00	V	0,62	V	139,51	V	32810	V
2021/09/16 09	SR	29,43	V	1,10	V	79,91	V	0,00	V	0,53	V	139,33	V	32592	V
2021/09/16 10	SR	42,22	V	1,06	V	73,04	V	0,00	V	0,47	V	139,80	V	32495	V
2021/09/16 11	SR	45,14	V	1,04	V	71,72	V	0,00	V	0,58	V	140,16	V	32359	V
2021/09/16 12	SR	55,26	V	1,11	V	68,92	V	0,01	V	0,45	V	139,60	V	31963	V
2021/09/16 13	SR	42,85	V	1,01	V	74,66	V	0,01	V	0,44	V	139,30	V	32159	V
2021/09/16 14	SR	41,69	V	1,15	V	76,31	V	0,00	V	0,45	V	139,99	V	32527	V
2021/09/16 15	SR	41,64	V	1,30	V	73,71	V	0,00	V	0,46	V	140,66	V	32557	V
2021/09/16 16	SR	28,52	V	1,01	V	84,73	V	0,00	V	0,47	V	141,34	V	32599	V
2021/09/16 17	SR	23,86	V	0,99	V	95,80	V	0,00	V	0,53	V	141,78	V	32350	V
2021/09/16 18	SR	80,24	V	1,73	V	75,74	V	0,04	V	0,52	V	141,92	V	32253	V
2021/09/16 19	SR	82,47	V	1,43	V	55,78	V	0,01	V	0,52	V	142,45	V	32276	V
2021/09/16 20	SR	77,28	V	1,51	V	60,82	V	0,01	V	0,53	V	142,90	V	32304	V
2021/09/16 21	SR	29,80	V	0,96	V	79,58	V	0,00	V	0,52	V	143,12	V	32839	V
2021/09/16 22	SR	81,26	V	1,63	V	74,08	V	0,01	V	0,47	V	142,46	V	32584	V
2021/09/16 23	SR	76,33	V	1,62	V	75,47	V	0,04	V	0,47	V	142,21	V	32621	V
2021/09/16 24	SR	40,89	V	1,09	V	90,38	V	0,00	V	0,45	V	142,36	V	32989	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-153.0	1.0-3.4	55.8-97.4	0.0-0.1	0.4-2.3	139.3-145.6	31312.2-33013.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.4	1.3	76.7	0	0.6	142	32483.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/17 01	SR	71,46	V	1,40	V	80,74	V	0,00	V	0,43	V	142,58	V	32807	V
2021/09/17 02	SR	64,06	V	1,32	V	83,77	V	0,00	V	0,45	V	142,96	V	32925	V
2021/09/17 03	SR	64,30	V	1,29	V	83,90	V	0,00	V	0,44	V	143,12	V	32861	V
2021/09/17 04	SR	46,15	V	1,17	V	92,44	V	0,00	V	0,44	V	143,36	V	32924	V
2021/09/17 05	SR	37,77	V	1,10	V	95,93	V	0,00	V	0,43	V	143,45	V	33052	V
2021/09/17 06	SR	70,41	V	1,32	V	68,41	V	0,00	V	2,31	V	142,23	V	31981	V
2021/09/17 07	SR	82,91	V	1,87	V	66,21	V	0,06	V	0,52	V	138,50	V	31501	V
2021/09/17 08	SR	51,55	V	1,20	V	71,60	V	0,00	V	0,40	V	137,31	V	31501	V
2021/09/17 09	SR	72,50	V	1,41	V	65,42	V	0,00	V	0,40	V	137,41	V	31732	V
2021/09/17 10	SR	95,73	V	1,84	V	62,39	V	0,02	V	0,38	V	138,00	V	31560	V
2021/09/17 11	SR	49,74	V	1,19	V	75,07	V	0,00	V	0,42	V	138,90	V	32052	V
2021/09/17 12	SR	32,17	V	1,02	V	85,78	V	0,00	V	0,44	V	139,87	V	32421	V
2021/09/17 13	SR	55,92	V	1,24	V	67,92	V	0,00	V	0,47	V	139,71	V	31745	V
2021/09/17 14	SR	21,43	V	0,95	V	93,33	V	0,00	V	0,52	V	140,13	V	32628	V
2021/09/17 15	SR	22,09	V	1,30	V	88,23	V	0,00	V	0,51	V	140,36	V	32544	V
2021/09/17 16	SR	64,02	V	1,46	V	62,27	V	0,00	V	0,54	V	139,84	V	32261	V
2021/09/17 17	SR	67,72	V	1,36	V	60,15	V	0,00	V	0,47	V	139,69	V	32236	V
2021/09/17 18	SR	90,66	V	1,71	V	61,37	V	0,00	V	0,43	V	140,21	V	32191	V
2021/09/17 19	SR	90,43	V	2,10	V	73,97	V	0,00	V	0,42	V	140,70	V	32391	V
2021/09/17 20	SR	60,60	V	1,82	V	95,59	V	0,02	V	0,41	V	141,05	V	32651	V
2021/09/17 21	SR	8,22	V	0,93	V	113,86	V	0,00	V	0,41	V	140,77	V	33332	V
2021/09/17 22	SR	3,94	V	0,86	V	119,74	V	0,00	V	0,48	V	140,75	V	33256	V
2021/09/17 23	SR	4,08	V	0,85	V	130,30	V	0,00	V	0,46	V	140,01	V	32884	V
2021/09/17 24	SR	20,92	V	0,96	V	98,39	V	0,00	V	0,41	V	139,32	V	32014	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.9-95.7	0.9-2.1	60.2-130.3	0.0-0.1	0.4-2.3	137.3-143.5	31500.5-33331.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	1.3	83.2	0	0.5	140.4	32393.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piana

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/18 01	SR	21,36	V	0,91	V	86,59	V	0,00	V	0,42	V	139,60	V	32075	V
2021/09/18 02	SR	5,49	V	0,96	V	109,24	V	0,00	V	0,50	V	140,64	V	32990	V
2021/09/18 03	SR	7,72	V	0,91	V	105,42	V	0,00	V	0,52	V	141,12	V	33007	V
2021/09/18 04	SR	9,78	V	0,90	V	97,84	V	0,00	V	0,50	V	141,54	V	32936	V
2021/09/18 05	SR	16,98	V	1,01	V	89,78	V	0,00	V	0,48	V	141,80	V	32685	V
2021/09/18 06	SR	10,68	V	0,99	V	101,47	V	0,00	V	0,53	V	142,57	V	32581	V
2021/09/18 07	SR	13,09	V	0,96	V	91,78	V	0,00	V	0,59	V	143,45	V	32263	V
2021/09/18 08	SR	9,13	V	1,01	V	103,41	V	0,00	V	0,52	V	141,16	V	32462	V
2021/09/18 09	SR	18,90	V	0,99	V	89,25	V	0,00	V	0,49	V	141,25	V	32578	V
2021/09/18 10	SR	63,59	V	1,39	V	63,25	V	0,01	V	0,50	V	140,78	V	31570	V
2021/09/18 11	SR	35,40	V	0,94	V	74,01	V	0,00	V	0,42	V	139,92	V	31487	V
2021/09/18 12	SR	62,26	V	2,11	V	69,69	V	0,20	V	0,49	V	139,80	V	31346	V
2021/09/18 13	SR	36,06	V	1,17	V	81,62	V	0,02	V	0,43	V	139,21	V	31601	V
2021/09/18 14	SR	46,64	V	1,13	V	77,52	V	0,00	V	0,45	V	139,50	V	31709	V
2021/09/18 15	SR	27,76	V	0,82	V	82,24	V	0,00	V	0,43	V	140,07	V	31756	V
2021/09/18 16	SR	130,38	V	8,05	V	83,11	V	1,86	V	0,65	V	140,79	V	32581	V
2021/09/18 17	SR	30,73	V	1,06	V	93,04	V	0,00	V	0,68	V	141,47	V	32793	V
2021/09/18 18	SR	73,43	V	2,80	V	86,69	V	0,02	V	1,01	V	137,64	V	29168	V
2021/09/18 19	SR	13,88	V	0,89	V	117,31	V	0,00	V	0,54	V	137,02	V	33473	V
2021/09/18 20	SR	13,99	V	0,89	V	115,31	V	0,00	V	0,53	V	138,18	V	33539	V
2021/09/18 21	SR	20,23	V	0,82	V	100,87	V	0,00	V	0,48	V	138,58	V	33437	V
2021/09/18 22	SR	12,30	V	0,84	V	117,22	V	0,00	V	0,51	V	136,58	V	30009	V
2021/09/18 23	SR	0,01	V	0,99	V	199,29	V	0,00	V	0,35	V	132,73	V	32369	V
2021/09/18 24	SR	0,43	V	0,94	V	178,19	V	0,00	V	0,42	V	134,80	V	34704	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-130.4	0.8-8.1	63.2-199.3	0.0-1.9	0.3-1.0	132.7-143.4	29167.5-34704.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.3	1.4	100.6	0.1	0.5	139.6	32296.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Rialto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/19 01	SR	13,95	V	0,84	V	109,06	V	0,00	V	0,43	V	136,34	V	33215	V
2021/09/19 02	SR	23,81	V	0,99	V	95,32	V	0,00	V	0,53	V	137,39	V	33286	V
2021/09/19 03	SR	126,13	V	1,63	V	42,31	V	0,00	V	0,60	V	139,48	V	32423	V
2021/09/19 04	SR	42,80	V	1,07	V	69,91	V	0,00	V	0,61	V	140,41	V	32415	V
2021/09/19 05	SR	131,47	V	2,76	V	51,56	V	0,90	V	0,58	V	140,92	V	31778	V
2021/09/19 06	SR	70,46	V	2,28	V	60,68	V	0,00	V	0,65	V	141,22	V	30952	V
2021/09/19 07	SR	104,37	V	2,41	V	52,52	V	0,00	V	0,50	V	141,80	V	31687	V
2021/09/19 08	SR	67,60	V	1,54	V	72,53	V	0,00	V	0,50	V	141,94	V	32447	V
2021/09/19 09	SR	129,57	V	3,43	V	58,89	V	0,16	V	0,46	V	141,60	V	30219	V
2021/09/19 10	SR	148,73	V	4,69	V	78,25	V	0,59	V	0,43	V	142,53	V	30942	V
2021/09/19 11	SR	104,87	V	4,23	V	84,21	V	0,64	V	0,53	V	143,25	V	31486	V
2021/09/19 12	SR	76,24	V	1,73	V	66,37	V	0,02	V	0,66	V	143,64	V	31512	V
2021/09/19 13	SR	106,07	V	2,22	V	64,73	V	0,04	V	0,71	V	143,99	V	31479	V
2021/09/19 14	SR	58,47	V	1,29	V	71,50	V	0,00	V	0,70	V	145,03	V	31511	V
2021/09/19 15	SR	54,80	V	1,19	V	71,84	V	0,00	V	0,65	V	145,52	V	31671	V
2021/09/19 16	SR	40,66	V	1,14	V	78,76	V	0,00	V	0,63	V	145,36	V	31683	V
2021/09/19 17	SR	77,28	V	1,33	V	65,54	V	0,00	V	0,55	V	145,34	V	31696	V
2021/09/19 18	SR	60,47	V	1,41	V	73,91	V	0,00	V	0,55	V	145,37	V	31114	V
2021/09/19 19	SR	94,51	V	2,64	V	73,86	V	0,11	V	0,53	V	146,08	V	30873	V
2021/09/19 20	SR	45,62	V	1,59	V	96,50	V	0,01	V	0,53	V	146,44	V	31081	V
2021/09/19 21	SR	67,07	V	1,65	V	83,68	V	0,00	V	0,50	V	146,58	V	31119	V
2021/09/19 22	SR	38,06	V	1,32	V	90,50	V	0,00	V	0,68	V	146,55	V	31413	V
2021/09/19 23	SR	55,01	V	1,94	V	82,95	V	0,05	V	0,49	V	144,01	V	30470	V
2021/09/19 24	SR	130,83	V	3,25	V	61,42	V	0,14	V	0,47	V	143,89	V	30134	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-148.7	0.8-4.7	42.3-109.1	0.0-0.9	0.4-0.7	136.3-146.6	30133.7-33286.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.9	2	73.2	0.1	0.6	143.1	31525.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 